



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 21.0326**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 02**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 30/04/2027**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 30/04/2021**

*Issued ♦ Emitido:*

**Produto:**

*Product ♦ Producto:*

**Interruptor Fixo**

**Solicitante:**

*Applicant ♦ Solicitante:*

**GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.**

**Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 - Bloco 1 - Vila Cruzeiro  
04726-170 – São Paulo – SP  
CNPJ: 52.618.139/0001-05**

**Fabricante:**

*Manufacturer ♦ Fabricante:*

**LEGRAND INTELLIGENT ELECTRICAL (HUIZHOU) CO. LTD.**

**Road nº6 - Factory Building B1-B3 nº39, East Hechang,  
Zhongkai Hi Tech Development Park, Huizhou City  
Guangdong Province – P.R. China**

**Fornecedor / Representante Legal:**

*Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor /  
Representante Legal:*

**Não Aplicável.**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

*Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:*

**ABNT NBR NM 60669-1:2004 e Portaria nº 234 de 30 de Junho de  
2008 do INMETRO.**

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model ♦ Modelo de Certificación:*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº  
234 de 30 de Junho de 2008 do INMETRO, com avaliação por ensaio de  
tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a  
cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme  
definido no RAC.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e  
Data:**

*Laboratory, Test Report No. and Date ♦  
Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:*

**Legrand Brasil**

**Relatório nº065/2021, realizado em 19/02/2021.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

*Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y  
Fecha:*


**Auditoria realizada em 17/03/2021, BR21A0UH 001.**

**Notas:**

*Notes ♦ Anotación:*

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à  
realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não  
conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC  
específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade  
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de  
dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”.**

**Este certificado está vinculado à proposta 27124778/ 12/02/2021.**

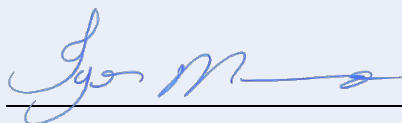

**Igor Moreno**  
Local Field Manager

**“Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido  
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas  
nas páginas subsequentes.”**



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0326**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **30/04/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **30/04/2021**

Issued ♦ Emitido:

## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

- ✓ Placas de Recobrimento 2"x2" – Módulos Quadrados: (Ref.: 576261; 576263; 576268; 576262; 576260; 575022; 576264; 576269; 575023; 576266; 576265; 575024; 575021; 575026; 575025; 575020; 576227);
- ✓ Placas de Recobrimento 3"x2" – Módulos Quadrados: (Ref.: 575052; 575053; 575054; 575051; 575056; 575050);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 1 Posto – Módulos Quadrados: (Ref.: 576411; 583000; 576413; 576418; 576412; 583001; 576410; 592681; 576414; 576419; 575243; 583002; 576416; 583003; 576415; 575244; 583004; 592661; 575246; 575245; 582562B; 576417);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 1+1 Posto – Módulos Quadrados: (Ref.: 592684; 592664; 582564B);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 2 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576431; 583005; 576433; 576438; 576432; 583006; 576430; 583761B; 576434; 576439; 575253; 583007; 576436; 583008; 576435; 575254; 583009; 583760B; 575256; 575255; 582563B; 576437);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 3 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 583765; 583015; 583767; 576458; 583766; 583016; 583768; 583763B; 583779; 583774; 583770; 583017; 583771; 583018; 583772; 583773; 583019; 583762B; 583769; 583775; 582565B; 583764);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x4" – 2 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576621; 583020; 576623; 576628; 576622; 583021; 576620; 575262B; 576624; 576629; 575263; 583022; 576626; 583023; 576626; 575264; 583024; 575261B; 575266; 575265; 575260B; 576627);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x4" – 3+3 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576671; 583030; 576673; 576678; 576672; 583031; 576670);
- ✓ Placas para móveis e Linha DLP: (Ref.: 576015B; 576016B; 010952; 010953; 010954; 010956; 010958);
- ✓ Suportes: (Ref.: 576030B; 583750B; 576032B; 576031B; 575021).

### Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
<b>LEGRAND</b>	Linha ARTEOR Referência 572201 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de cortina Modular de embutir, 6A 250V~, distancia reduzida de abertura de contatos, tecla de contato por pressão, concepção A, função 06, borne com parafuso, IP20, não protegido contra choques elétricos.	Não Existente
<b>LEGRAND</b>	Linha ARTEOR Referência 572201B Embalagem Flowpack e Caixa com 05 unidades		7891284046715 17891284046712
<b>LEGRAND</b>	Linha ARTEOR Referência 572701 Unitário sem embalagem		Não Existente
<b>LEGRAND</b>	Linha ARTEOR Referência 572701B Embalagem Flowpack e caixa com 05 unidades		7891284046722 17891284046729



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 21.0326**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 02**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 30/04/2027**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 30/04/2021**


*Issued ♦ Emitido:*

## Natureza das Revisões / Data

*Nature of Reviews/Date ♦*

*Naturaleza de las Revisiones / Fecha*

Revisão 00:	<b>30/04/2021 – Certificação Inicial.</b>
Revisão 01:	<b>21/06/2021 – Correção, inclusão da lista de acessórios de montagem faltante durante a emissão inicial.</b>
Revisão 02:	<b>17/12/2021 - Correção do nome do fabricante marcado erroneamente como "TCL-Legrand Intelligent Electrical(Huizhou) Co., LTD." sendo o correto "Legrand Intelligent Electrical(Huizhou) Co., LTD."</b>

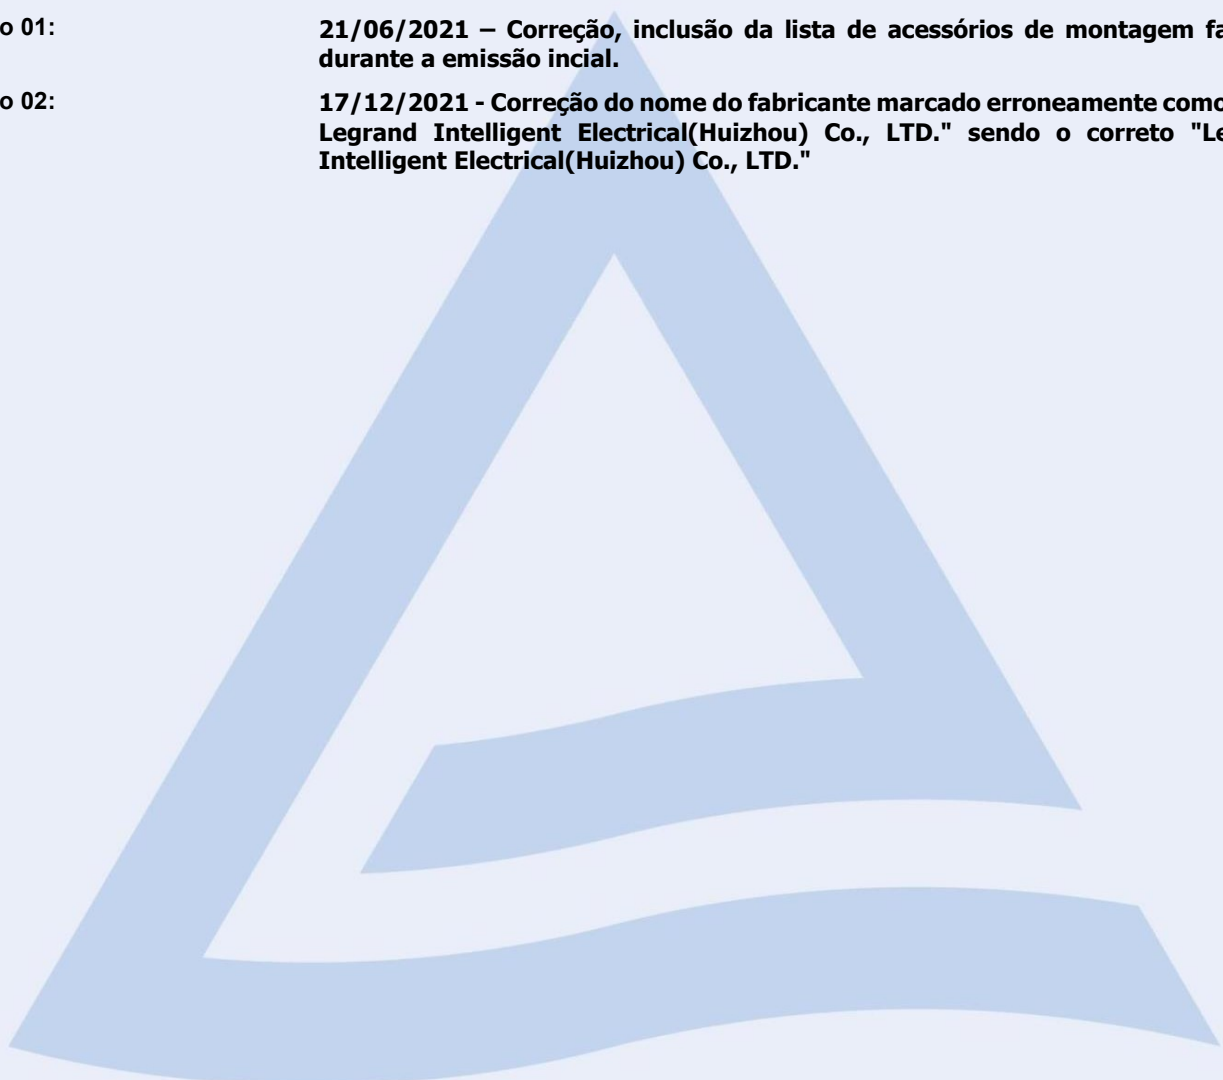

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/188013766984971692>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

